

杭州临江环保热电有限公司

石膏皮带脱水机 B 大修项目公开询价公告

杭州临江环保热电有限公司（下称“询价人”）拟对石膏皮带脱水机 B 进行大修，现公开询价。欢迎具备条件的潜在报价人参与报名。本公告通过杭州热电集团股份有限公司网站（<https://www.hzrdjt.com>）发布。

一、项目概况

1. 项目名称：杭州临江环保热电有限公司石膏皮带脱水机 B 大修项目；
2. 项目地点：杭州市钱塘区临江高新园区杭州临江环保热电有限公司；
3. 资金来源：自筹；
4. 项目工期：20 日历天；
5. 施工质量要求：符合附件 1《石膏皮带脱水机 B 大修项目技术要求》，以及现行国家有关施工验收规范和标准的合格要求，确保一次性验收合格。

二、询价内容

1. 脱硫塔公用系统 B 线真空皮带脱水机型号为 DU7-1200，整套主要包括钢支架（头部支架、中间支架、尾部支架、张紧装置支架、传动装置支架等），目前钢支架主体及各类托辊、轴承均出现不同程度的腐蚀、破损，需及时进行大修。

2. 本项目询价内容包含材料采购、安装施工和调试，包括但不限于设备的吊装，地面管线、空中电线等的挪移，检修平台的移除和加固，大物件吊装破窗需要，现场老旧设备的拆除，新机架、各类托辊、真空系统部分的组装，机架主体的焊接等。具体技术要求、材料清单、图纸详见附件 1《石膏皮带脱水机 B 大修项目技术要求》。

3. 询价人不集中组织踏勘现场，报价人可自行上门实地查看。踏勘现场所发生的费用由报价人自行承担。

4. 询价人向报价人提供的有关现场的资料和数据，是询价人现有的能使报价人利用的资料，询价人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

三、合格报价人的资格条件

在中华人民共和国境内注册的企业，具有圆满履行合同能力的单位，并且同时符合下列条件：

1. 具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；
2. 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；
3. 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单，以报价截止当日查询结果为准；
4. 本次询价不接受联合体报价，如合格报价人中标，在后续合同履行过程中不得将

项目进行转包。

四、合格报价人资料要求

1. 报价文件：附件 2 “石膏皮带脱水机 B 大修项目报价单”（加盖公章），报价应均为含税价，税点 9%；

2. 报价人营业执照（未多证合一的企业同时提供组织机构代码证、税务登记证）复印件（加盖公章）；

3. 附件 3：《杭州热电集团股份有限公司招投标活动廉政事项告知书》（单独打印并加盖公章）。

五、评标办法

1. 本项目控制价 35 万元（含税），超过最高控制价的为无效报价。

2. 询价人将从符合条件的合格报价人中确认报价最低的报价人为第一中标候选人。中标候选人的排序按报价由低到高顺序排列，即报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，以此类推。如报价相同的，以注册资本和实缴资本等确定中标顺序。

3. 本次询价中标单位一家。

六、报价截止时间和地点

请意向单位在 2024 年 5 月 5 日 16:00 前（以快递签收时间为准）将报价资料密封送达杭州临江环保热电有限公司，报价资料未密封或逾期送达将予以拒收。

地址：浙江省杭州市钱塘区临江高新园区红十五路 9633-333 号 杭州临江环保热电有限公司

收件人：楼潇颖 0571-82900933

七、监督

中共杭州热电集团股份有限公司纪律检查委员会

联系电话：0571-88098708

电子信箱：qinglianredian@163.com

八、联系方式

技术：安全生产技术部 金飞 联系电话：0571-82900923

商务：经营管理部 楼潇颖 联系电话：0571-82900933

附件：

1. 石膏皮带脱水机 B 大修项目技术要求
2. 石膏皮带脱水机 B 大修项目报价单
3. 招投标活动廉政事项告知书

杭州临江环保热电有限公司

2024 年 4 月 26 日



附件 1:

石膏皮带脱水机 B 大修项目技术要求

一、项目概况

公司脱硫塔公用系统 B 线真空皮带脱水机型号为 DU7-1200，整套主要包括钢支架（头部支架、中间支架、尾部支架、张紧装置支架、传动装置支架等）。皮带机运行至今钢支架主体及各类托辊、轴承均出现不同程度的腐蚀、破损，需及时进行大修。整个大修过程中严格按该产品的安装技术要求及方案进行施工安装，并在整个安装过程中监督控制。安装完毕后应严格按产品安装标准逐项调试验收，确保安装质量，本次大修内容为 B 线真空皮带脱水机系统，施工工期为 20 天。

二、技术要求

1. 开工前，施工人员必须根据施工方案，进行全面技术交底，保证安装质量。
2. 材料进场前，对石膏房进行环境清理和设备清洗。对吊装、转运过程中的路径和空间进行清理，如地面管线、空中的电线路等的挪移。
3. 对检修平台的移除和加固，对大物件吊装可能需要破窗，要选择合适位置的窗户进行破拆。
4. 现场拆解垃圾定点存放，保证垃圾存放位置的合理合规合法。
5. 安排就位消防器材，保证现场水、电、气的供给。现场照明设备、通风设备的配备，现场劳保用品、急救用品的配备。
6. 材料进场后，材料堆放在制定位置，方便吊装转运。组织员工全力拆除现场老旧设备，并有序转运至前期指定的垃圾堆放点。新材料、设备吊装进入石膏房，根据现有石膏皮带脱水机整体结构来逐一组装新机架、各类托辊、真空系统部分。
7. 安装传动系统、水、电、气管路，恢复进出浆液管等。
8. 不锈钢管件必须符合设计要求，并具有检验报告、合格证。不符合要求的材料不允许使用。
9. 机架主体等焊接工作严格按照焊接工程施工验收要求进行，确保焊接质量，作业人员持证上岗。
10. 确保设备安装质量，同时在设备安装完成后空机调试、带料调试、确定整机稳定运行，并验收合格。
11. 设备移交后，清理物资、现场，恢复检修平台，恢复原有线路位置，工完场清。

三、施工安全措施

1. 建立安全生产责任制，配备专职安全人员，加强操作人员安全教育，特别是防火工作、防止触电并加强安全检查工作。
2. 对施工用电、动用明火，动力机械等严格按照有关规章制度执行，做到不违章作业。
3. 施工现场当天及时清理，做到文明施工。
4. 施工人员在工作期间不准穿拖鞋，施工现场严禁吸烟，做到互相监督。积极配合

工程单位做好整个工程的文明施工和安全生产工作。


5. 工作中注意安全，做到工完、料尽、场清。

6. 建设安全保证体系，同时作业人员必须带好安全帽。焊接作业防止火灾发生，使用砂轮切割机时注意安全，防止人身伤害。

四、大修材料清单

包含但不限于以下材料，机架主体材料 316L 厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，且均不允许出现负偏差。未提供型号材料通过现场确认，并与原设备配套确保脱水皮带机正常使用。

序号	名称	型号规格	数量	单位
1	机架主体（包含槽钢、角铁、方钢）	316L 厚度 $>6\text{mm}$	2.6	吨
2	滑台装置（含连接胶皮，安装压条）	材质 UHMWPE、厚度 30mm	1	套
3	8mm 摩擦带	聚氨酯+橡胶+EP 布层	1	套
4	隔离器	316L 支架+耐腐胶皮	1	套
5	滤布冲洗装置	316L+PP 挡板	1	套
6	刮刀装置	316L 支架+牛筋刮刀板	1	套
7	重力张紧辊（含轴承、调整座、调整杆）	碳钢包胶	1	套
8	改向辊带座轴承	直径 124mm、碳钢包胶	10	根
9	刮料辊带座轴承	直径 175mm、碳钢包胶	1	根
10	胶带上托辊	直径 89mm、碳钢包胶	40	支
11	胶带下托辊	直径 108mm、碳钢包胶	6	支
12	立棍	316L 支架+PP 辊筒	8	支
13	纠偏装置含橡胶空气弹簧	130118JB-2、316L	2	组
14	吸液管含强力喉箍	内径 110mm、PVC 钢丝管	6	根
15	铸铁从动轴承座	UCT318	2	只
16	碳钢从动调整丝杆含调整套、平面推力轴承	51206	2	套
17	铸铁驱动辊轴承座含轴承	轴承座：SN222，轴承：22222	2	只
18	拉绳开关 2 个含钢丝拉绳	GYLS-I 系列	1	套
19	限位开关 6 个含安装座、拔杆 滤布/皮带跑偏开关（4 个）和事故跳闸开关（2 个）	HL-5030 系列	1	套
20	测厚仪支架	配套 E+H FMU30 使用、316L	1	套
21	出料斗	316L 支架+PP 封板	1	套
22	减速机配套电机	R4EB 015A 461Y 4KW	1	台
23	集气罩（进料端）	316L 支架+PVC 帘子+PP 顶板	1	套
24	管路管线整备含整机气、液、电路新置	包含电缆、线槽、水管、真空管路等（与原有设备一致）	1	组

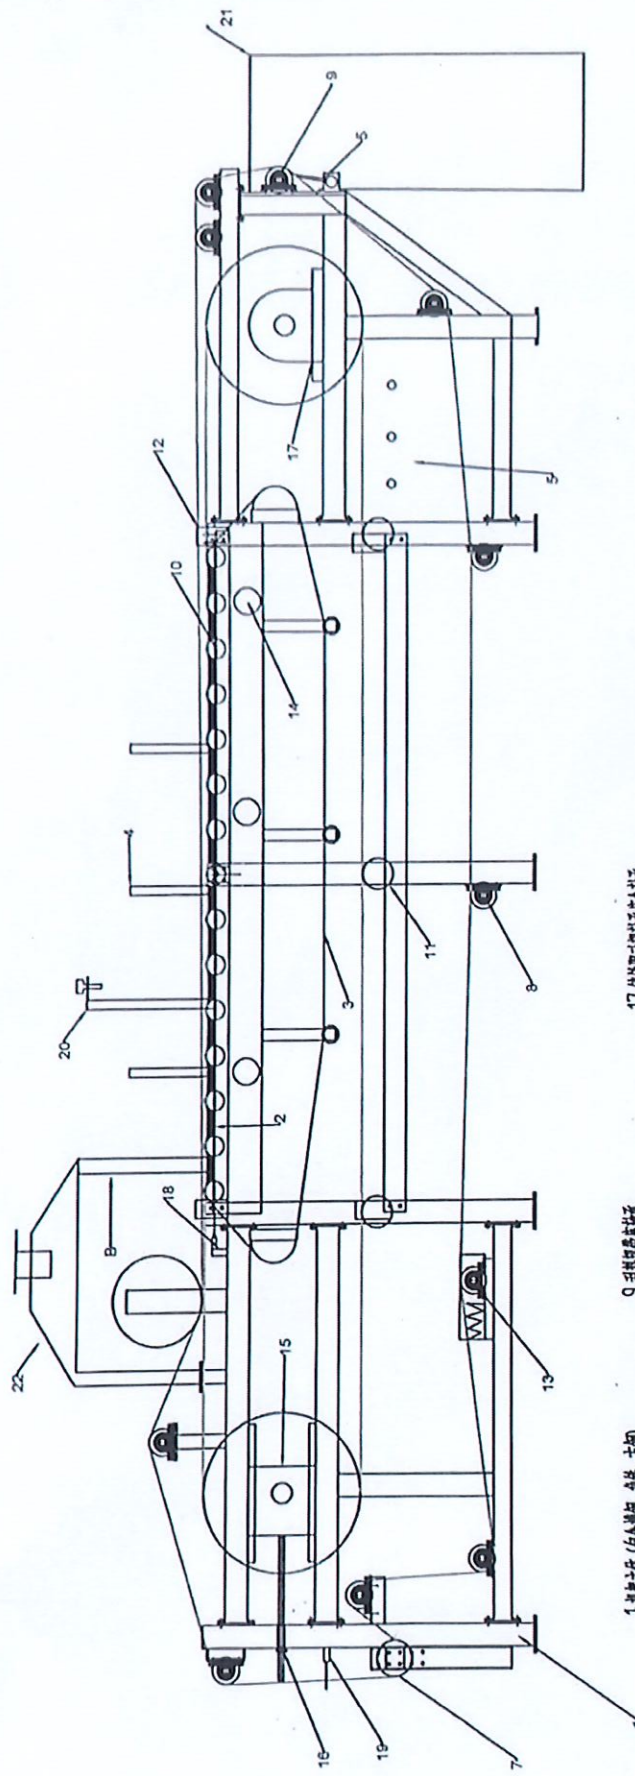

- | | | | |
|--------------------|----------|---------------|---------------|
| 1. 夹头 (包括螺母、垫圈、方轴) | 9. 试样握紧器 | 17. 试样握紧器 | 21. 送料斗 |
| 2. 滑台 (包括导轨、安装压条) | 10. 试样上握 | 18. 试样夹头 (4个) | 22. 集气罩 (送样用) |
| 3. 8mm 厚板 | 11. 试样下握 | 19. 限位开关 (6个) | |
| 4. 限位器 | 12. 导轮 | 20. 限位开关 (4个) | |
| 5. 限位开关 | 13. 限位器 | | |
| 6. 限位器 | 14. 限位器 | | |
| 7. 限位器 | 15. 限位器 | | |
| 8. 限位器 | 16. 限位器 | | |

附件 2:

石膏皮带脱水机 B 大修项目报价单

致：杭州临江环保热电有限公司

一、我公司已全面阅读和研究贵方的采购、施工要求，同意接受全部内容和条件，并以此确定本项目报价的全部内容。

报价如下：

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	机架主体（包含槽钢、角铁、方钢）	316L 厚度>6mm	吨	2.6		
2	滑台装置（含连接胶皮，安装压条）	材质 UHMWPE、厚度 30mm	套	1		
3	8mm 摩擦带	聚氨酯+橡胶+EP 布层	套	1		
4	隔离器	316L 支架+耐腐胶皮	套	1		
5	滤布冲洗装置	316L+PP 挡板	套	1		
6	刮刀装置	316L 支架+牛筋刮刀板	套	1		
7	重力张紧辊（含轴承、调整座、调整杆）	碳钢包胶	套	1		
8	改向辊带座轴承	直径 124mm、碳钢包胶	根	10		
9	刮料辊带座轴承	直径 175mm、碳钢包胶	根	1		
10	胶带上托辊	直径 89mm、碳钢包胶	支	40		
11	胶带下托辊	直径 108mm、碳钢包胶	支	6		
12	立棍	316L 支架+PP 辊筒	支	8		
13	纠偏装置含橡胶空气弹簧	130118JB-2、316L	组	2		
14	吸液管含强力喉箍	内径 110mm、PVC 钢丝管	根	6		
15	铸铁从动轴承座	UCT318	只	2		
16	碳钢从动调整丝杆含调整套、平面推力轴承	51206	套	2		
17	铸铁驱动辊轴承座含轴承	轴承座：SN222，轴承：22222	只	2		
18	拉绳开关 2 个含钢丝拉绳	GYLS-I 系列	套	1		
19	限位开关 6 个含安装座、拔杆 滤布/皮带跑偏开关（4 个）和事故跳闸开关(2 个)	HL-5030 系列	套	1		
20	测厚仪支架	配套 E+H FMU30 使用、316L	套	1		
21	出料斗	316L 支架+PP 封板	套	1		

22	减速机配套电机	R4EB 015A 461Y 4KW	台	1		
23	集气罩（进料端）	316L 支架+PVC 帘子+PP 顶板	套	1		
24	管路管线整備含整机气、液、电路 新置	包含电缆、线槽、水管、真空管 路等（与原有设备一致）	组	1		
25	施工费		项	1		
合计（元）						
备注： 1. 报价内容包括但不限于所列材料，如有新增材料，不调增任何费用； 2. 报价包含人工费、材料费、加工费、拆旧费、运输费、机械费、税费（税点 9%）等其他所有费用； 3. 工期_____日历天。						

二、承诺：

1. 如我公司中标，在接到贵公司的成交通知后，我公司会在规定的时间内按照约定与贵公司签订合同，履行合同约定的一切责任和义务。

2. 我公司将按照询价公告及合同约定的所有要求，在合法合规的前提下，保质保量完成项目内容。

单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：2024 年 月 日

附件 3:

杭州热电集团股份有限公司 招标投标活动廉政事项告知书

各投标单位:

根据国家《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关法律法规规定,为进一步加强杭州热电集团招标投标活动中的廉政建设,确保招投标全过程的公开公正、公平竞争,保证投标人的合法权益和招投标工作人员的廉洁从业,有以下事项特告知全体投标人周知:

一、杭州热电集团党员干部职工对外业务交往活动十八个“不准”。

1、不准索取、接受或者以借为名占用业务单位或有利益关系者的财物(如现金、烟酒礼品、有价证券、支付凭证、通讯和交通工具、住房装修、租房等)。

2、不准索要、接受业务单位安排的非公务宴请、旅游、健身、健康保养、娱乐活动、牌局和高档会所会员资格。

3、不准索取、接受业务单位在经济来往中的折扣费、中介费、佣金、礼金、奖励。

4、不准索取、接受业务单位的股份。

5、不准索取、接受或者以借为名占用业务单位或者与业务单位有关系的单位为其配偶、子女及其他特定关系人提供学习、培训、旅游、出国(境)定居、留学、探亲等费用资助。

6、不准默许、纵容、授意父母、配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人收受业务单位提供的财物(如礼金、礼品、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品、通讯和交通工具、住房装修、租房等)和谋取私利。

7、不准将对外经济业务直接交给与本人父母、配偶、子女、及其他特定关系人有利益关系的单位。

8、不准在业务单位中兼职、兼薪和报销本应由本人、配偶、特定关系人支付的费用。

9、不准购买业务单位生产或提供的明显低于市场价格的产品。

10、不准利用婚丧喜庆接受业务单位相关人员礼金、礼物,借机敛财。

11、不准与业务单位经济交往中违反规定投资、融资、担保、拆借资金、委托理财、为他人代开信用证、购销商品和服务、招标投标等。

12、不准用公款为业务单位相关人员提供旅游、超标接待宴请、进高消费娱乐场所消费、借贷、报销任何费用。

13、不准在特定关系人经营的场所进行职务消费。

14、不准违反规定擅自确定招标方式、变相规避公开招标，或者采取暗示、授意、指定等形式影响招投标活动。

15、不准对外泄露工程项目招投标活动中标底编制等保密信息或向投标单位擅自承诺有关事项。

16、不准向施工单位介绍与自己有关联的亲属等参与发包工程施工。

17、不准利用职权，刁难施工、监理、材料和设备供应等相关单位，拖欠工程款，借机谋取不正当利益。

18、不准在家或宿舍约见业务单位相关人员。

二、若投标人发现公司本级及其各投资企业相关工作人员在招投标活动中存在违反以上十八个“不准”情形的，或违反国家及属地主管部门规定程序的，或存在其他违法违纪现象的，对招投标结果造成不良影响的，均可向公司纪委（或投资企业党组织）如实反映。以单位名义反映问题的应加盖公章，以个人名义反映问题的需署真名实姓。

三、公司纪委特设立“举报邮箱”和“举报电话”，对反映人和反映内容严格保密，并负责对相关内容加以核查。反映问题需坚持客观公正、实事求是的原则，严禁借机诽谤和诬告。

举报邮箱：qinglianredian@163.com

举报电话：0571-88098708

中共杭州热电集团股份有限公司纪律检查委员会